空調機　特記仕様書

1　購入機器及び数量
空調機（省エネ型）　５台

2　設置場所
横須賀市西逸見町２丁目１０番地（逸見高区配水池電気室）
横須賀市吉井１丁目４８５番地９（吉井高区配水池電気室）
横須賀市粟田１丁目１２５７番地４７（岩戸配水池電気室）
横須賀市武１丁目１７番（武ポンプ所電気室）
横須賀市山科台１番（山科台立坑電気室）

3　購入機器仕様
（1）　空調機（省エネ型）逸見高区配水池電気室用
ア　室内機
（ア）　形式　：　壁掛形、P63 形　１台
（イ）　電源　：　三相 200V
（ウ）　冷房能力　：　5.6kW クラス
（エ）　暖房能力　：　6.3kW クラス
（オ）　リモコン　：　ワイヤード
（カ）　オプション機能　：　停電補償付（復電後、自動で運転再開）
イ　室外機
（ア）　仕様　：　耐塩害　１台
（イ）　オプション　：　室外機用架台スライドブロック
ウ　その他
（ア）　既設空調機（室内機、室外機、配管、ケーブル等）の撤去
（イ）　冷媒用被覆銅管　：　約４ｍ、ドレン管　：　約４ｍ
（ウ）　室内機、室外機接続ケーブル　：　１式
（エ）　配管用化粧カバー　：　１式
（オ）　室内機、ワイヤードリモコン接続ケーブル　：　１式
（カ）　室内機、ワイヤードリモコン接続ケーブル用化粧カバー　：　１式
（キ）　既設１次側電源、アース線との接続
（ケ）その他、当該製品が使用可能となるまでに必要な一切の材料を含むこと。

（2）　空調機（省エネ型）吉井高区配水池電気室用
ア　室内機
（ア）　形式　：　壁掛形、P45 形　１台
（イ）　電源　：　単相 200V
（ウ）　冷房能力　：　4.0kW クラス
（エ）　暖房能力　：　4.5kW クラス
（オ）　リモコン　：　ワイヤード
（カ）　オプション機能　：　停電補償付（復電後、自動で運転再開）
イ　室外機
（ア）　仕様　：　耐塩害　１台
（イ）　オプション　：　室外機用架台スライドブロック
ウ　その他

（ア） 既設空調機（室内機、室外機、配管、ケーブル等）の撤去
（イ） 冷媒用被覆銅管 ： 約４ｍ、ドレン管 ： 約４ｍ
（ウ） 室内機、室外機接続ケーブル ： １式
（エ） 配管用化粧カバー ： １式
（オ） 室内機、ワイヤードリモコン接続ケーブル ： １式
（カ） 室内機、ワイヤードリモコン接続ケーブル用化粧カバー ： １式
（キ） 既設１次側電源、アース線との接続
（ケ） その他、当該製品が使用可能となるまでに必要な一切の材料を含むこと。

（３） 空調機（省エネ型）岩戸配水池電気室用
ア 室内機
（ア） 形式 ： 壁掛形、P45 形 １台
（イ） 電源 ： 単相 200V
（ウ） 冷房能力 ： 4.0kW クラス
（エ） 暖房能力 ： 4.5kW クラス
（オ） リモコン ： ワイヤード
（カ） オプション機能 ： 停電補償付（復電後、自動で運転再開）
イ 室外機
（ア） 仕様 ： 耐塩害 １台
（イ） オプション ： 室外機用架台スライドブロック
ウ その他
（ア） 既設空調機（室内機、室外機、配管、ケーブル等）の撤去
（イ） 冷媒用被覆銅管 ： 約４ｍ、ドレン管 ： 約４ｍ
（ウ） 室内機、室外機接続ケーブル ： １式
（エ） 配管用化粧カバー ： １式
（オ） 室内機、ワイヤードリモコン接続ケーブル ： １式
（カ） 室内機、ワイヤードリモコン接続ケーブル用化粧カバー ： １式
（キ） 既設１次側電源、アース線との接続
（ケ） その他、当該製品が使用可能となるまでに必要な一切の材料を含むこと。

（４） 空調機（省エネ型）武ポンプ所電気室用
ア 室内機
（ア） 形式 ： 壁掛形、P40 形 １台
（イ） 電源 ： 三相 200V
（ウ） 冷房能力 ： 3.6kW クラス
（エ） 暖房能力 ： 4.0kW クラス
（オ） リモコン ： ワイヤード
（カ） オプション機能 ： 停電補償付（復電後、自動で運転再開）
イ 室外機
（ア） 仕様 ： 耐塩害 １台
（イ） オプション ： 室外機用架台スライドブロック
ウ その他
（ア） 既設空調機（室内機、室外機、配管、ケーブル等）の撤去
（イ） 冷媒用被覆銅管 ： 約３ｍ、ドレン管 ： 約３ｍ
（ウ） 室内機、室外機接続ケーブル ： １式
（エ） 配管用化粧カバー ： １式

（オ） 室内機、ワイヤードリモコン接続ケーブル ： １式
（カ） 室内機、ワイヤードリモコン接続ケーブル用化粧カバー ： １式
（キ） 既設１次側電源、アース線との接続
（ケ） その他、当該製品が使用可能となるまでに必要な一切の材料を含むこと。

（５） 空調機（省エネ型）山科台立坑電気室用
ア 室内機
（ア） 形式 ： 壁掛形、P40 形 １台
（イ） 電源 ： 単相 200V
（ウ） 冷房能力 ： 3.6kW クラス
（エ） 暖房能力 ： 4.0kW クラス
（オ） リモコン ： ワイヤード
（カ） オプション機能 ： 停電補償付（復電後、自動で運転再開）
イ 室外機
（ア） 仕様 ： 耐塩害 １台
（イ） オプション ： 室外機用架台スライドブロック
ウ その他
（ア） 既設空調機（室内機、室外機、配管、ケーブル等）の撤去
（イ） 冷媒用被覆銅管 ： 約８ｍ、ドレン管 ： 約７ｍ
（ウ） 室内機、室外機接続ケーブル ： １式
（エ） 配管用化粧カバー ： １式
（オ） 室内機、ワイヤードリモコン接続ケーブル ： １式
（カ） 室内機、ワイヤードリモコン接続ケーブル用化粧カバー ： １式
（キ） 既設１次側電源、アース線との接続
（ケ） その他、当該製品が使用可能となるまでに必要な一切の材料を含むこと。

4 施工内容
（１） 既設空調機１台×５箇所（室内機、室外機、配管、ケーブル等）を撤去し、新設空調機１台×５箇所（室内機、室外機、配管、ケーブル等）を設置する。
（２） 試運転、真空引き、冷媒配管の気密試験及び停電補償試験を行うこと。
（３） その他上記施工に付随する作業

5 撤去品について
（１） 撤去品は請負者が引き取ること。
（２） 撤去品
ア 既設空調機 ： １式
イ その他撤去品及び発生品 ： １式

6 法令遵守
本件については、関係法令に従い施工を行うこと。

7 提出書類（任意様式）
完了報告書（取扱説明書等） ： ２部

以上

参考図

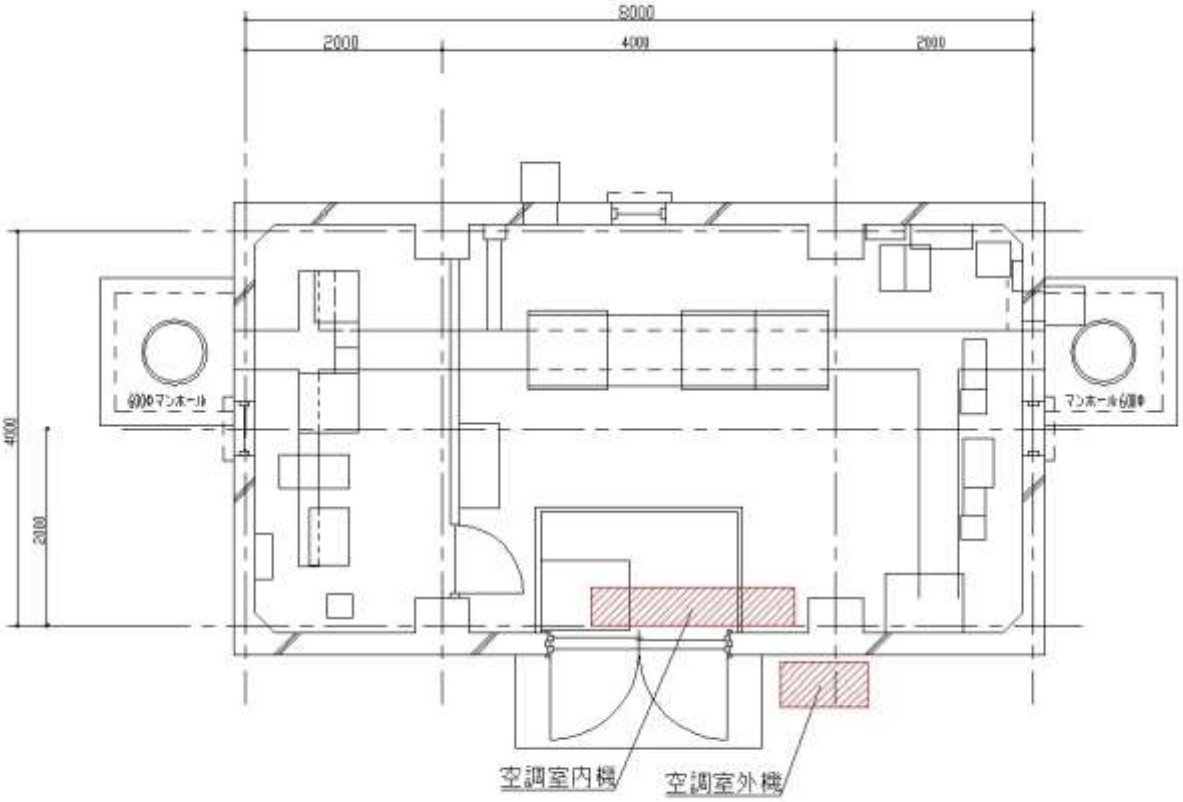

逸見高区配水池電気室　平面図

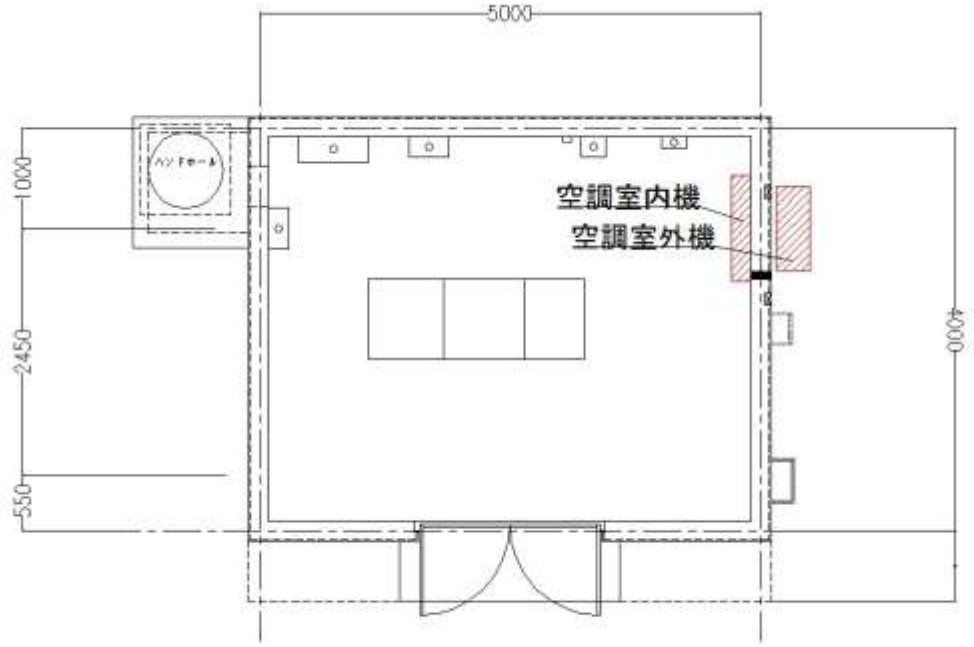

吉井高区配水池電気室　平面図

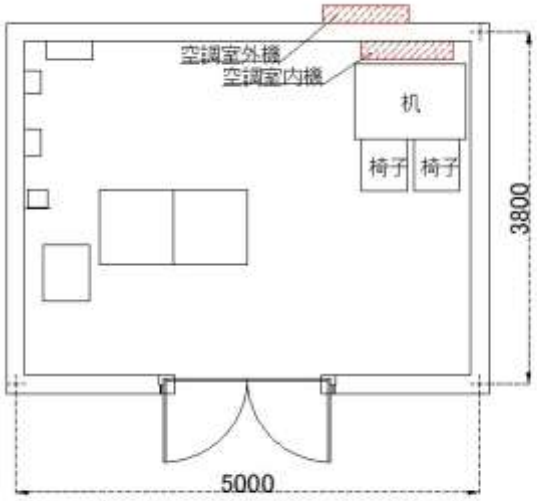

岩戸配水池電気室　平面図

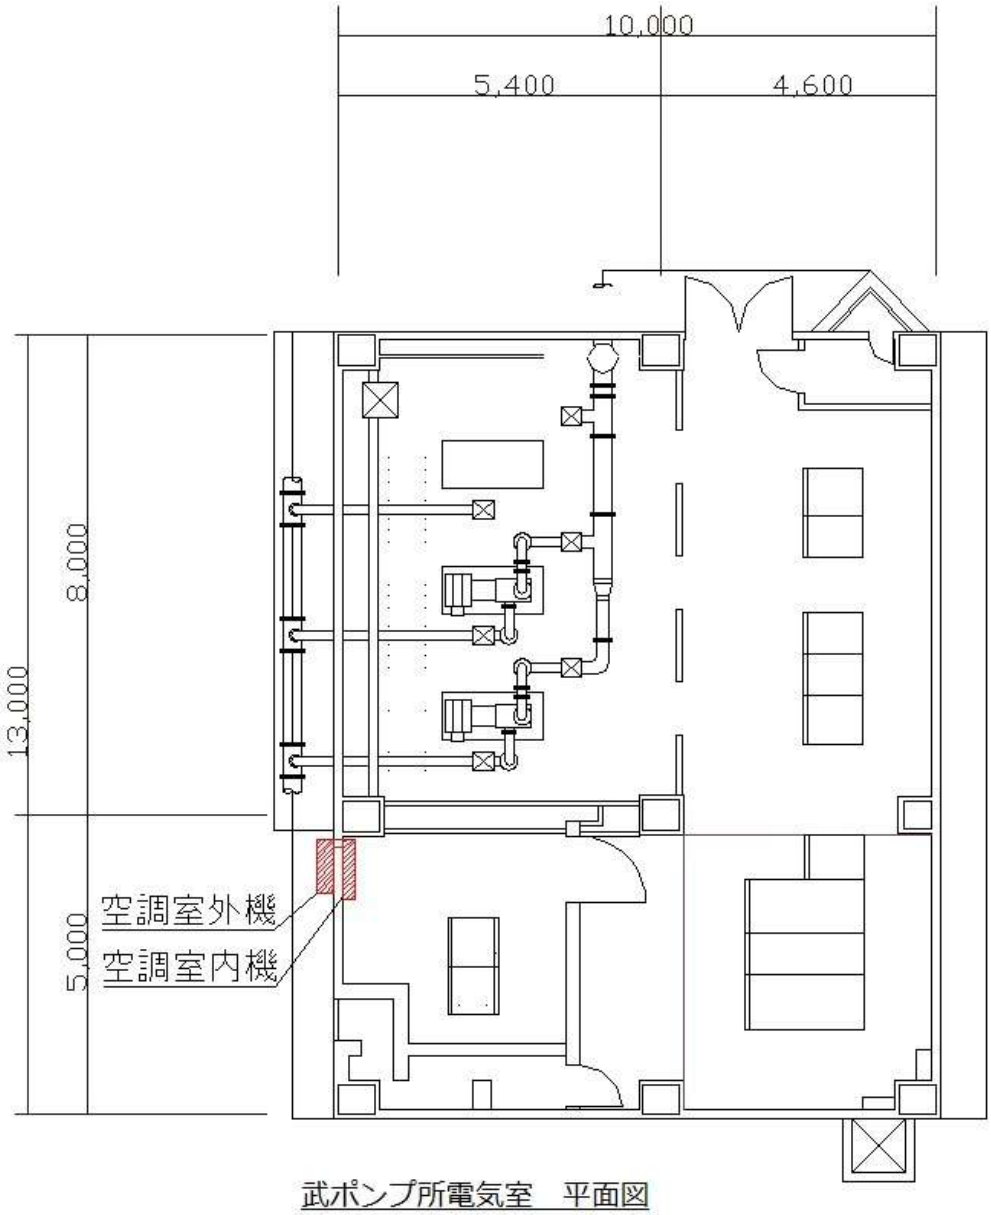

武ポンプ所電気室　平面図

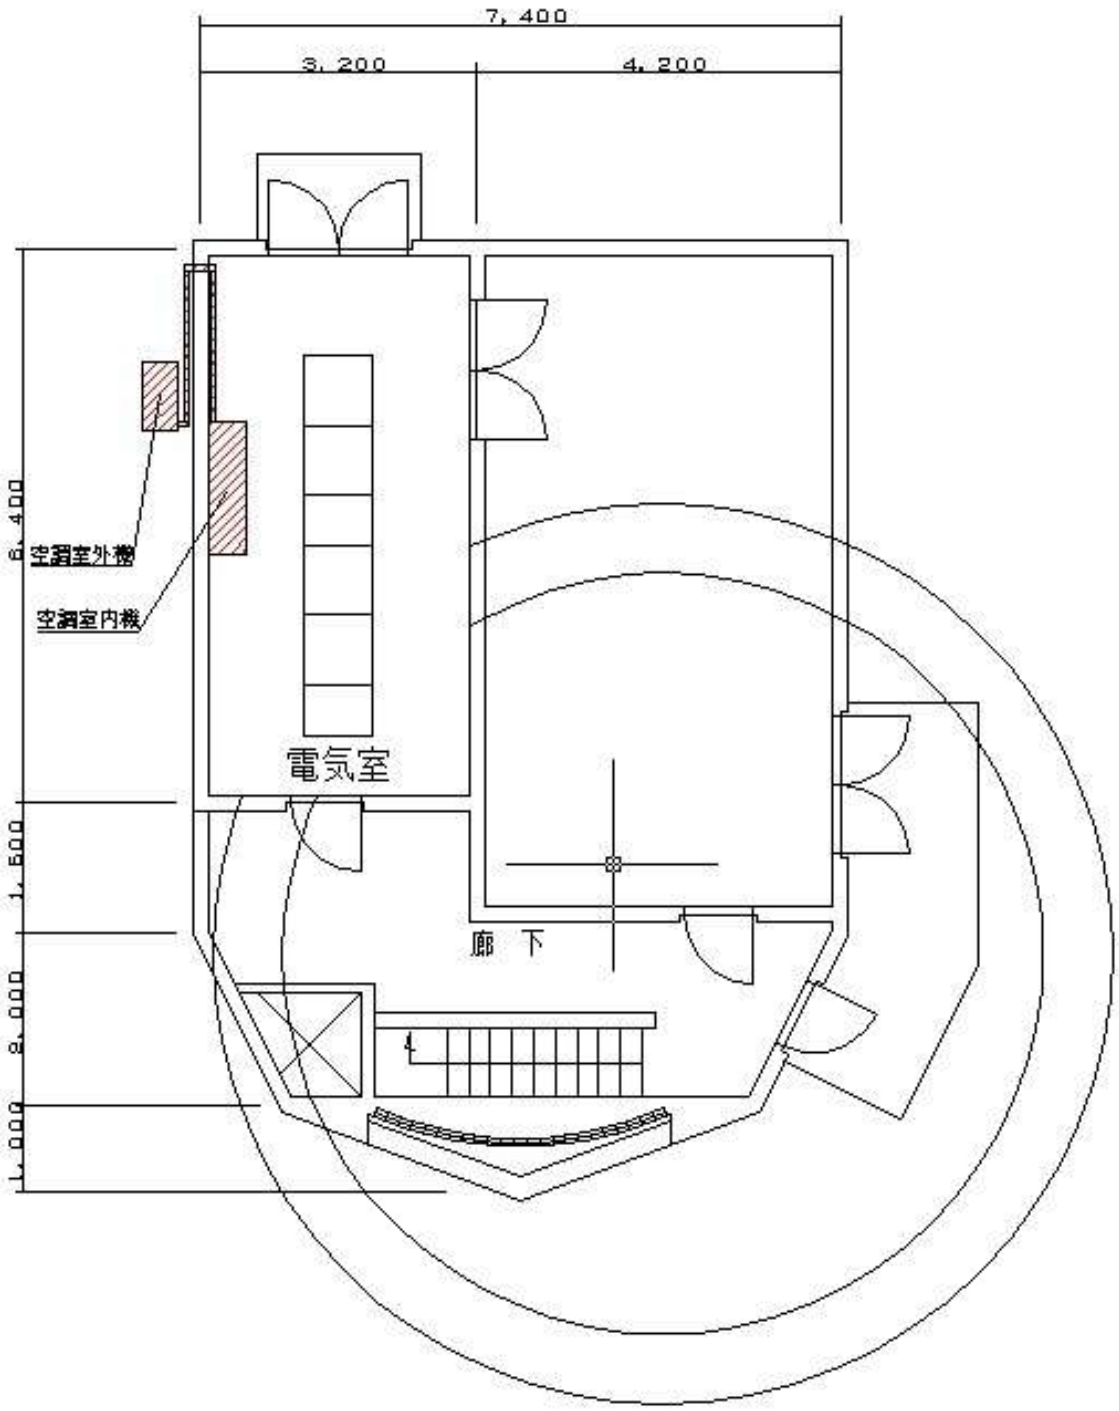

山科台立坑電気室　平面図